


Технические данные

Габаритные и установочные размеры
Тепловой насос VDE TH-100 (рассол-вода)

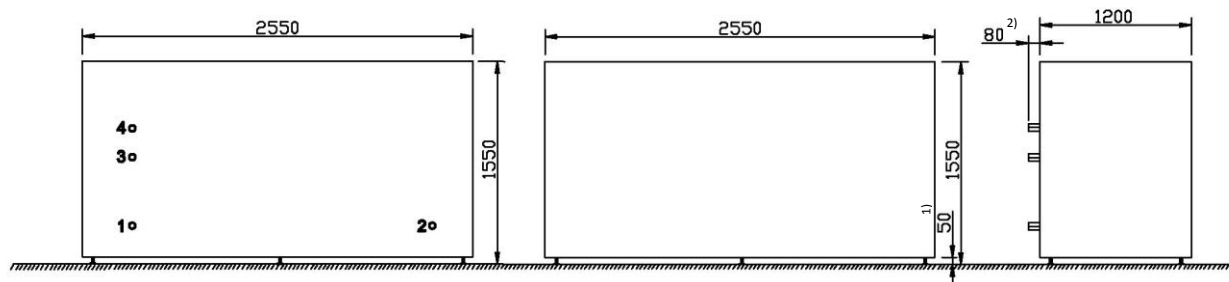


¹⁾ Ножки с возможностью регулирования от 30 до 50 мм

²⁾ В зависимости от типа теплообменника ± 20 мм

№	Наименование	Соединение ³⁾
1	Вход теплоносителя источника низко-потенциального тепла	3"
2	Выход теплоносителя источника низко-потенциального тепла	3"
3	Вход теплоносителя системы отопления	2"
4	Выход теплоносителя системы отопления	2"

³⁾ Подключение теплового насоса производится через резиновый компенсатор (вибровставка).

! Диаметр соединений может быть изменен в зависимости от типа теплообменника.

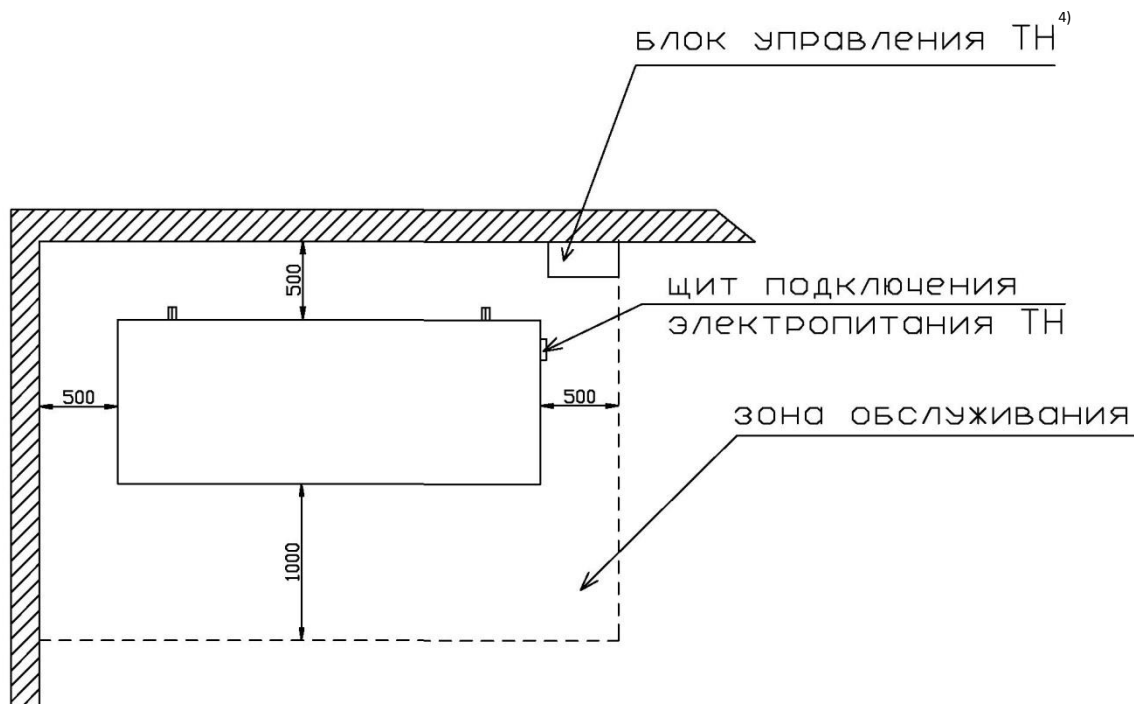

⁴⁾ Установка блока управления ТН возможна на корпус теплового насоса.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.